

TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS CONTRA- INCENDIO







Este tipo de tanques se usa en equipos contra-incendio y se deben dimensionar en base a la Norma NPFA 20, que dice que el tanque de combustible deberá tener una capacidad como mínimo de 1 galón por HP y considerar 5% más por sedimentos y otro 5% por expansión.

CAPACIDADES (litros)

- ▶ 50
- ▶ 100
- ▶ 150
- ▶ 200
- ▶ 350
- ▶ 500
- ▶ 750

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tanque horizontal construido de lámina rolada en frío calibre 10 (ASTM-1012).
- ▶ Base de lámina para tanque combustible rolada en frío calibre 10 (ASTM-1012).
- ▶ Respirador de tubo de cobre Ø1/4".
- ▶ Manguera negra para 300 PSI, para succión 3 m de largo.
- ▶ Manguera negra para 300 PSI, para descarga 3 m de largo.
- ▶ Indicador de nivel de manguera transparente Ø1/4".
- ▶ Tapón de combustible de plástico Ø2".
- ▶ Toma para drenado de combustible Ø1/4".
- ▶ Válvulas de Ø1/4" en tomas de succión y descarga para capacidades de 50 a 350.
- ▶ Válvulas de Ø1/2" en tomas de succión y descarga para capacidades de 500 y 750.

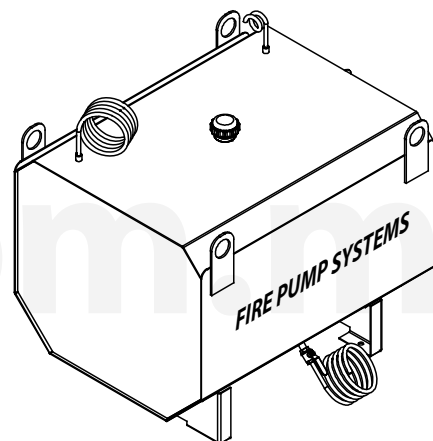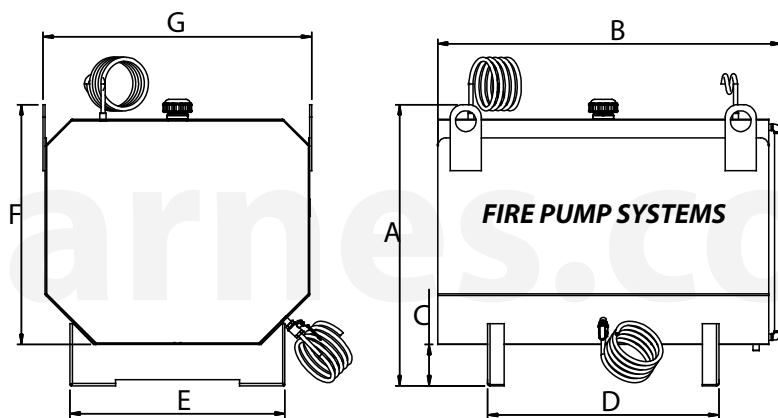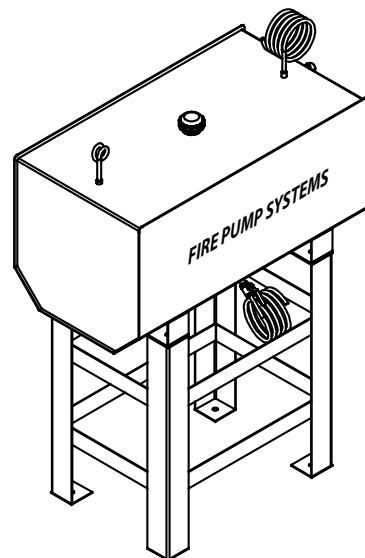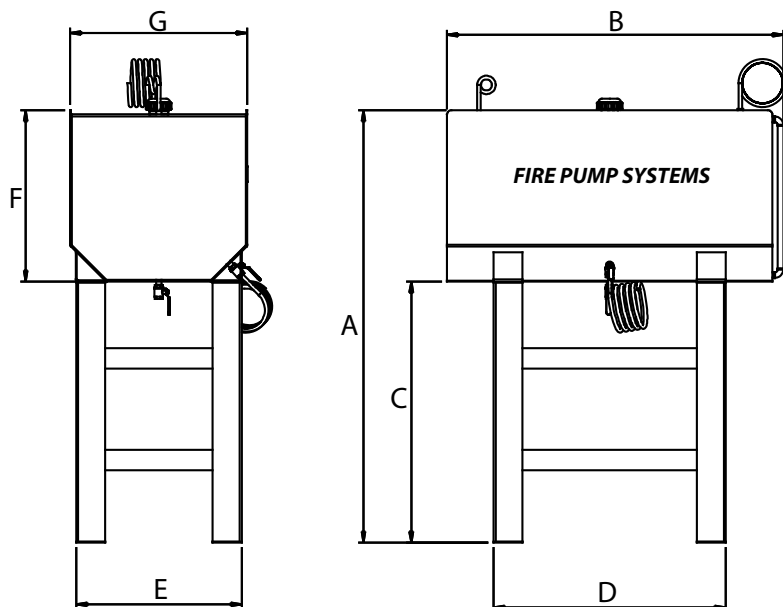

CAPACIDAD (LITROS)	DIMENCIONES EN cm							PESO (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	
50	99	45	68	31	38	32	37	34
100	136	57	90	37	43	46	51	56
150	138	80	90	60	42	47	20	72
200	138	105	90	77	43	49	51	87
350	150	116	90	77	57	61	61	118
500	88	107	20	71	66	72	83	117
750	102	125	20	89	66	84	84	150

¡IMPORTANTE!

1. Prueba realizada a una presión interna de 7 kg/cm² durante un 1 hora continua.

Barnes de México, S.A. de C.V.

D. Ladrón de Guevara 302 ote.
 Monterrey, N.L., Méx. C.P. 64500
 Tel. (81) 8351.3737 / (81)8351.8830
 Fax. (81) 8331.1777 / (81)8351.9609
 ventasbarnes@barnes.com.mx

www.barnes.com.mx